X-RANGE 'X' PLAN WIRING DIAGRAM
UNVENTED CYLINDER OPTION

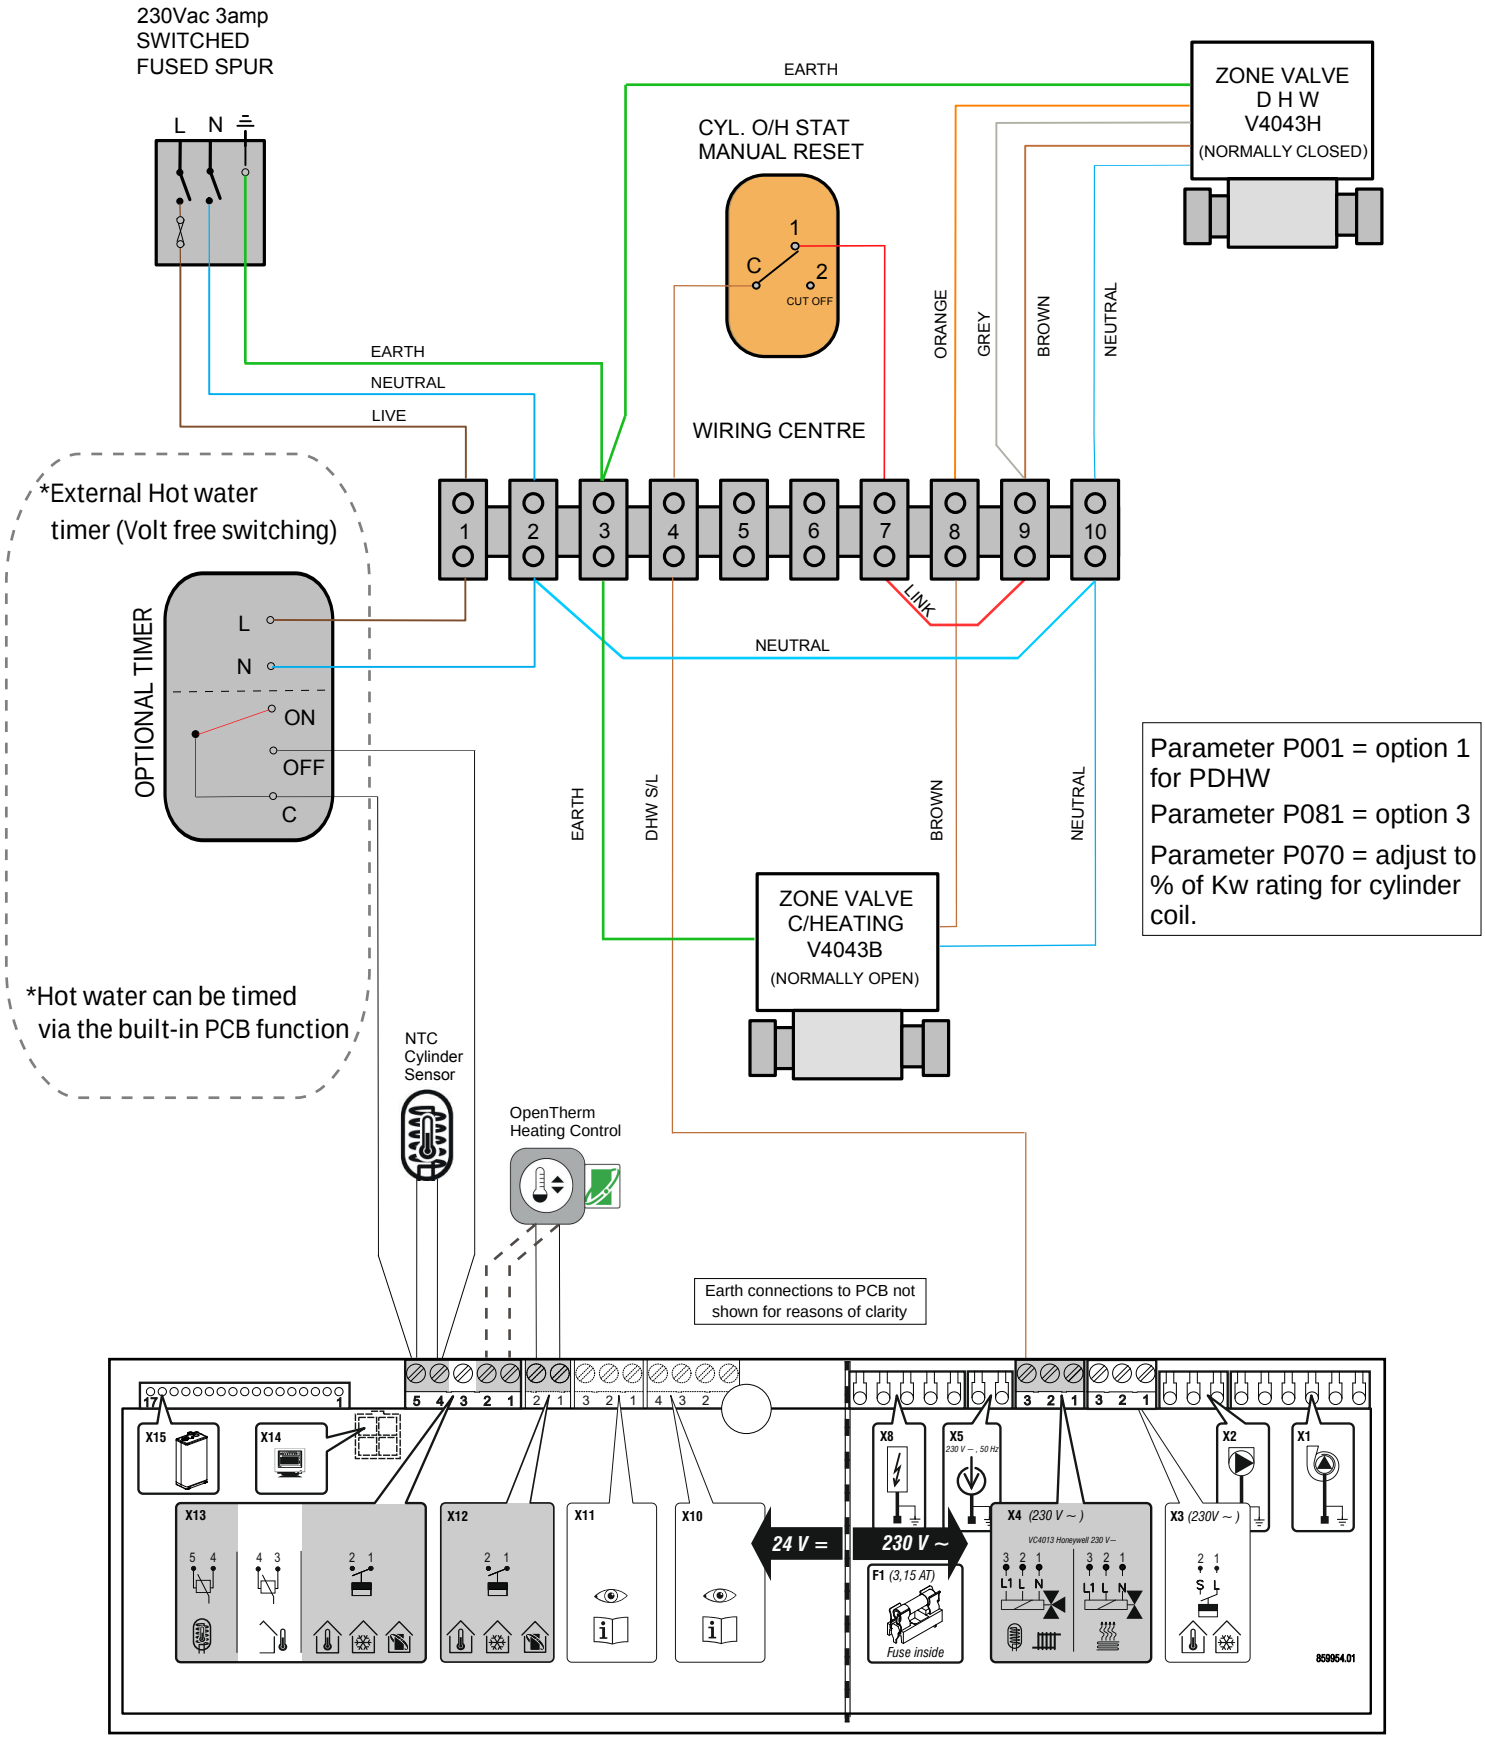

Parameter P001 = option 1 for PDHW

Parameter P081 = option 3

Parameter P070 = adjust to % of Kw rating for cylinder coil.

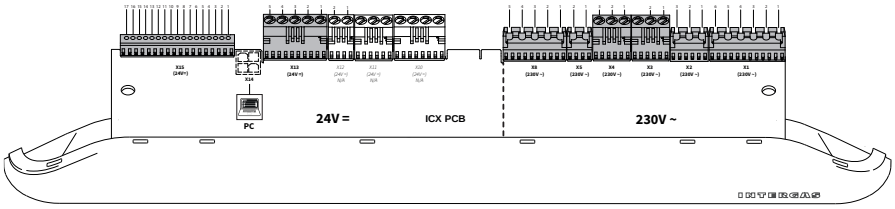

INTERGAS BOILERS